

SSTCOM – Décembre 2013

LE COMITÉ MIXTE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL


CHERCHEZ L'ERREUR

LE CHANGEMENT DE BALLAST

Une réunion doit se tenir sous peu dans cette salle, mais l'éclairage est déficient. Qu'à cela ne tienne, Richard s'apprête à changer le ballast d'un appareil d'éclairage fluorescent. Pour les besoins de notre démonstration, il a laissé tomber quelques règles de prudence.

Pouvez-vous dire lesquelles ?

La solution est sur le site Web du CSCDGR sous la rubrique Santé et Sécurité.

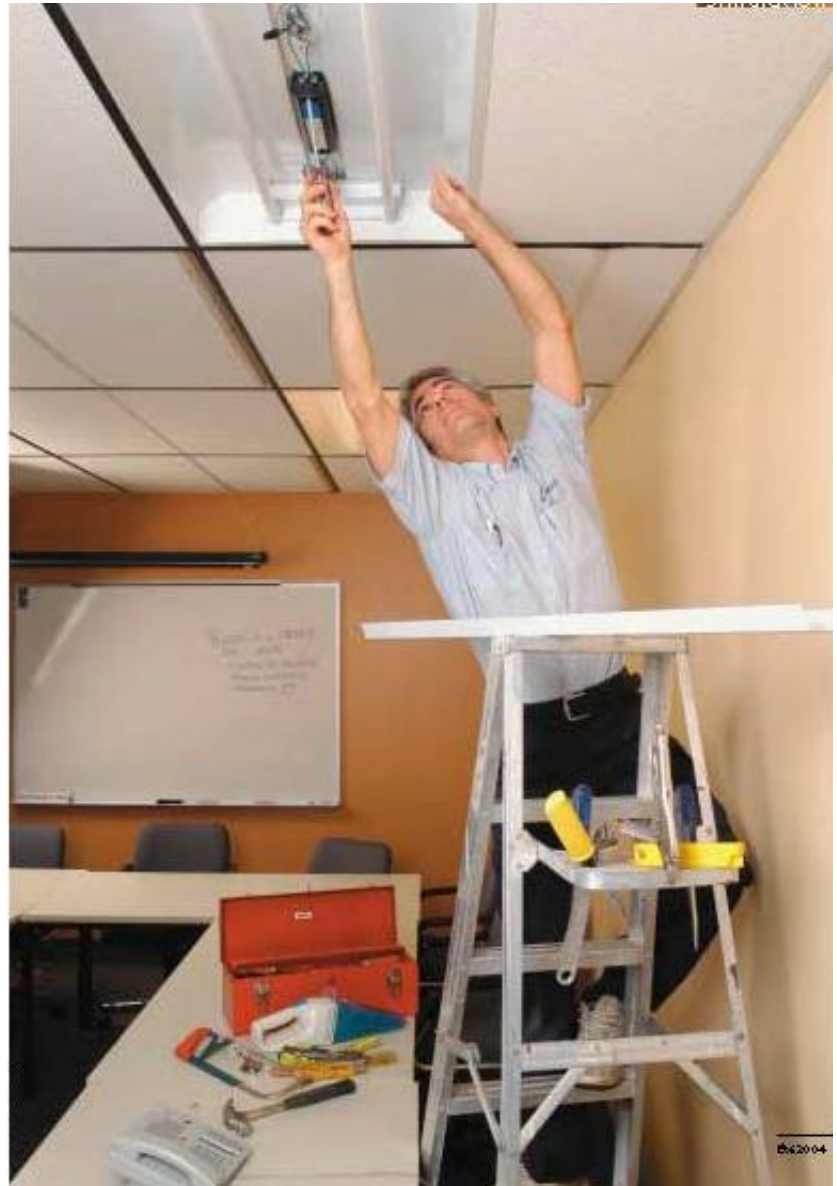

Document : http://www.csst.qc.ca/publications/600/Pages/dc_600_202_43_ce.aspx

W:\Comite Mixte Sante Securite Travail\SSTCommunique\2013\SSTCOM_Decembre2013.docx

PRUDENTS

SOYEZ TOUJOURS PRUDENTES ET