

**SSTCOM – Décembre 2013**

**LE COMITÉ MIXTE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL**


# CHERCHEZ L'ERREUR

## LE CHANGEMENT DE BALLAST

Une réunion doit se tenir sous peu dans cette salle, mais l'éclairage est déficient. Qu'à cela ne tienne, Richard s'apprête à changer le ballast d'un appareil d'éclairage fluorescent. Pour les besoins de notre démonstration, il a laissé tomber quelques règles de prudence.

***Pouvez-vous dire lesquelles ?***

***La solution est sur le site Web du CSCDGR sous la rubrique Santé et Sécurité.***

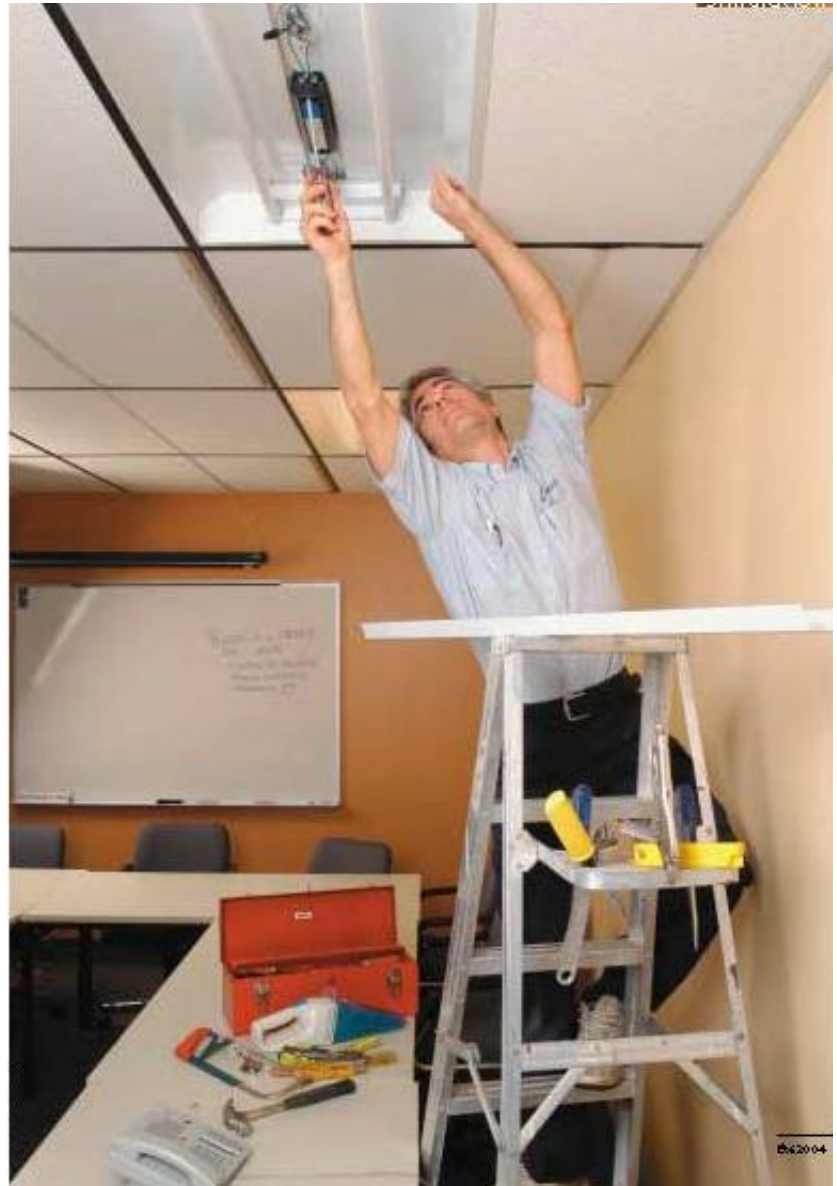

Document : [http://www.csst.qc.ca/publications/600/Pages/dc\\_600\\_202\\_43\\_ce.aspx](http://www.csst.qc.ca/publications/600/Pages/dc_600_202_43_ce.aspx)

W:\Comite Mixte Sante Securite Travail\SSTCommuniqes\2013\SSTCOM\_Decembre2013.docx

**PRUDENTS**

**SOYEZ TOUJOURS PRUDENTES ET**